



检 测 报 告

九盛（检）字 2019 年第 D1315 号

委托单位：淄博富源建材有限公司

受检单位：淄博富源建材有限公司

项目名称：高频芯模振动制管设备技术升级及
年产 10 万根内衬防腐材料组合管项目

检测性质：竣工环境保护验收检测

山东九盛检测科技有限公司

二〇一九年十二月十一日



山东九盛检测科技有限公司检测报告

九盛（检）字 2019 年第 D1315 号

第 1 页 共 20 页

前言		受淄博富源建材有限公司的委托，山东九盛检测科技有限公司于 2019 年 12 月 02 日~12 月 03 日对淄博富源建材有限公司的固定源废气、无组织废气及工业企业厂界环境噪声进行了现场采样检测，并编写本检测报告。				
检测日期		2019.12.02~12.03	交接日期	2019.12.02~12.03	分析日期	2019.12.03~12.04
样品类别		固定源废气		无组织废气		工业企业厂界环境噪声
检测项目		颗粒物		颗粒物		工业企业厂界环境噪声
检测点位		3#上料搅拌工序废气排放口（进口 1、进口 2、出口） 2#焊接工序废气排放口（进口、出口）		厂界上风向 1 个对照点、 下风向 3 个监测点		厂界外 1m
检测频次		3 次/天 检测 2 天		4 次/天 检测 2 天		昼夜各 1 次 检测 2 天
样品状态、描述		完好、无破损				
监测方法一览表						
检测项目		标准名称				检出限
固定源废气	颗粒物	HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》				1.0mg/m ³
无组织废气	颗粒物	GB/T 15432-1995 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》及修改单				0.001mg/m ³
工业企业厂界环境噪声		GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》				/
检测仪器						
类别	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测项目	检测人员	
现场采样仪器	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	SDJS/JD65	固定源废气：颗粒物	刘成、陈俊亮	
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	SDJS/JD64	固定源废气：颗粒物	郑树清、韩磊	
	低浓度颗粒物采样系统	博睿 3060	SDJS/JD24	固定源废气：颗粒物	郑树清、韩磊	
	数字风速仪	5500	SDJS/JD36	气象参数	刘成、韩磊	
	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922 型	SDJS/JD40、41、42、43	无组织废气：颗粒物	刘成、韩磊	
	多功能声级计	AWA5688	SDJS/JD77	工业企业厂界环境噪声	刘波	
	声级校准器	AWA6022A	SDJS/JD80			

本检测报告包括：封面、正文、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。



实验室 检测仪器	恒温恒湿称重系统	THCZ-150	SDJS/JD02	无组织废气： 颗粒物 固定源废气： 颗粒物	姚玉兵
	电子天平	AUW120D ASSY	SDJS/JD01		
结论：本次检测结果不予评价。					

编制：_____审核：_____签发：_____

日期：_____日期：_____日期：_____

（加盖报告专用章）



（一）固定源废气检测结果

表 1-1 3#上料搅拌工序废气排放口（进口 1）检测结果

检测点位	3#上料搅拌工序废气排放口（进口 1）					
检测日期	2019.12.02			2019.12.03		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度（m）	0.15/—					
烟温（℃）	6.9	7.6	7.9	6.2	6.0	6.2
标干流量（m ³ /h）	1644	1616	1597	1643	1626	1611
颗粒物实测浓度（mg/m ³ ）	30.4	34.3	36.7	33.3	35.2	37.9
颗粒物排放速率（kg/h）	0.050	0.055	0.059	0.055	0.057	0.061
备注	无					

表 1-2 3#上料搅拌工序废气排放口（进口 2）检测结果

检测点位	3#上料搅拌工序废气排放口（进口 2）					
检测日期	2019.12.02			2019.12.03		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度（m）	0.10/—					
烟温（℃）	10.8	11.6	11.3	8.8	8.1	7.7
标干流量（m ³ /h）	330	324	320	324	320	310
颗粒物实测浓度（mg/m ³ ）	27.3	28.7	30.3	39.8	38.5	35.8
颗粒物排放速率（kg/h）	0.009	0.009	0.010	0.013	0.012	0.011
备注	无					

本检测报告包括：封面、正文、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。



表 1-3 3#上料搅拌工序废气排放口（出口）检测结果

检测点位	3#上料搅拌工序废气排放口（出口）					
检测日期	2019.12.02			2019.12.03		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度（m）	0.30/15					
烟温（℃）	13.4	13.1	12.8	11.9	11.6	11.1
标干流量（m ³ /h）	2608	2612	2552	2545	2609	2587
颗粒物实测浓度（mg/m ³ ）	3.7	3.9	4.2	3.8	4.1	4.3
颗粒物排放速率（kg/h）	0.010	0.010	0.011	0.010	0.011	0.011
备注	无					

表 1-4 2#焊接工序废气排放口（进口）检测结果

检测点位	2#焊接工序废气排放口（进口）					
检测日期	2019.12.02			2019.12.03		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度（m）	0.40/—					
烟温（℃）	2.6	4.1	4.4	6.9	7.1	7.2
标干流量（m ³ /h）	8897	8534	8830	8352	8386	8439
颗粒物实测浓度（mg/m ³ ）	48.6	46.4	45.1	50.9	49.0	46.3
颗粒物排放速率（kg/h）	0.432	0.396	0.398	0.425	0.411	0.391
备注	无					

本检测报告包括：封面、正文、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。



表 1-5 2#焊接工序废气排放口（出口）检测结果

检测点位	2#焊接工序废气排放口（出口）					
检测日期	2019.12.02			2019.12.03		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度（m）	0.40/15					
烟温（℃）	5.1	5.5	6.8	7.6	8.7	9.1
标干流量（m ³ /h）	8831	8767	8766	8498	8668	8786
颗粒物实测浓度（mg/m ³ ）	5.6	5.5	5.4	6.0	5.9	5.5
颗粒物排放速率（kg/h）	0.049	0.048	0.047	0.051	0.051	0.048
备注	无					




(二) 无组织废气检测结果

表 2-1 颗粒物检测结果

检测日期		颗粒物 (mg/m ³)			
		1#上风向	2#下风向	3#下风向	4#下风向
2019.12.02	08:25	0.223	0.328	0.382	0.353
	10:27	0.237	0.363	0.408	0.373
	13:13	0.230	0.348	0.398	0.362
	14:20	0.243	0.370	0.418	0.388
2019.12.03	08:14	0.228	0.338	0.390	0.365
	09:20	0.245	0.368	0.422	0.384
	10:29	0.249	0.345	0.432	0.380
	11:40	0.227	0.352	0.397	0.375
备注		无			

(三) 无组织废气检测采样点位示意图

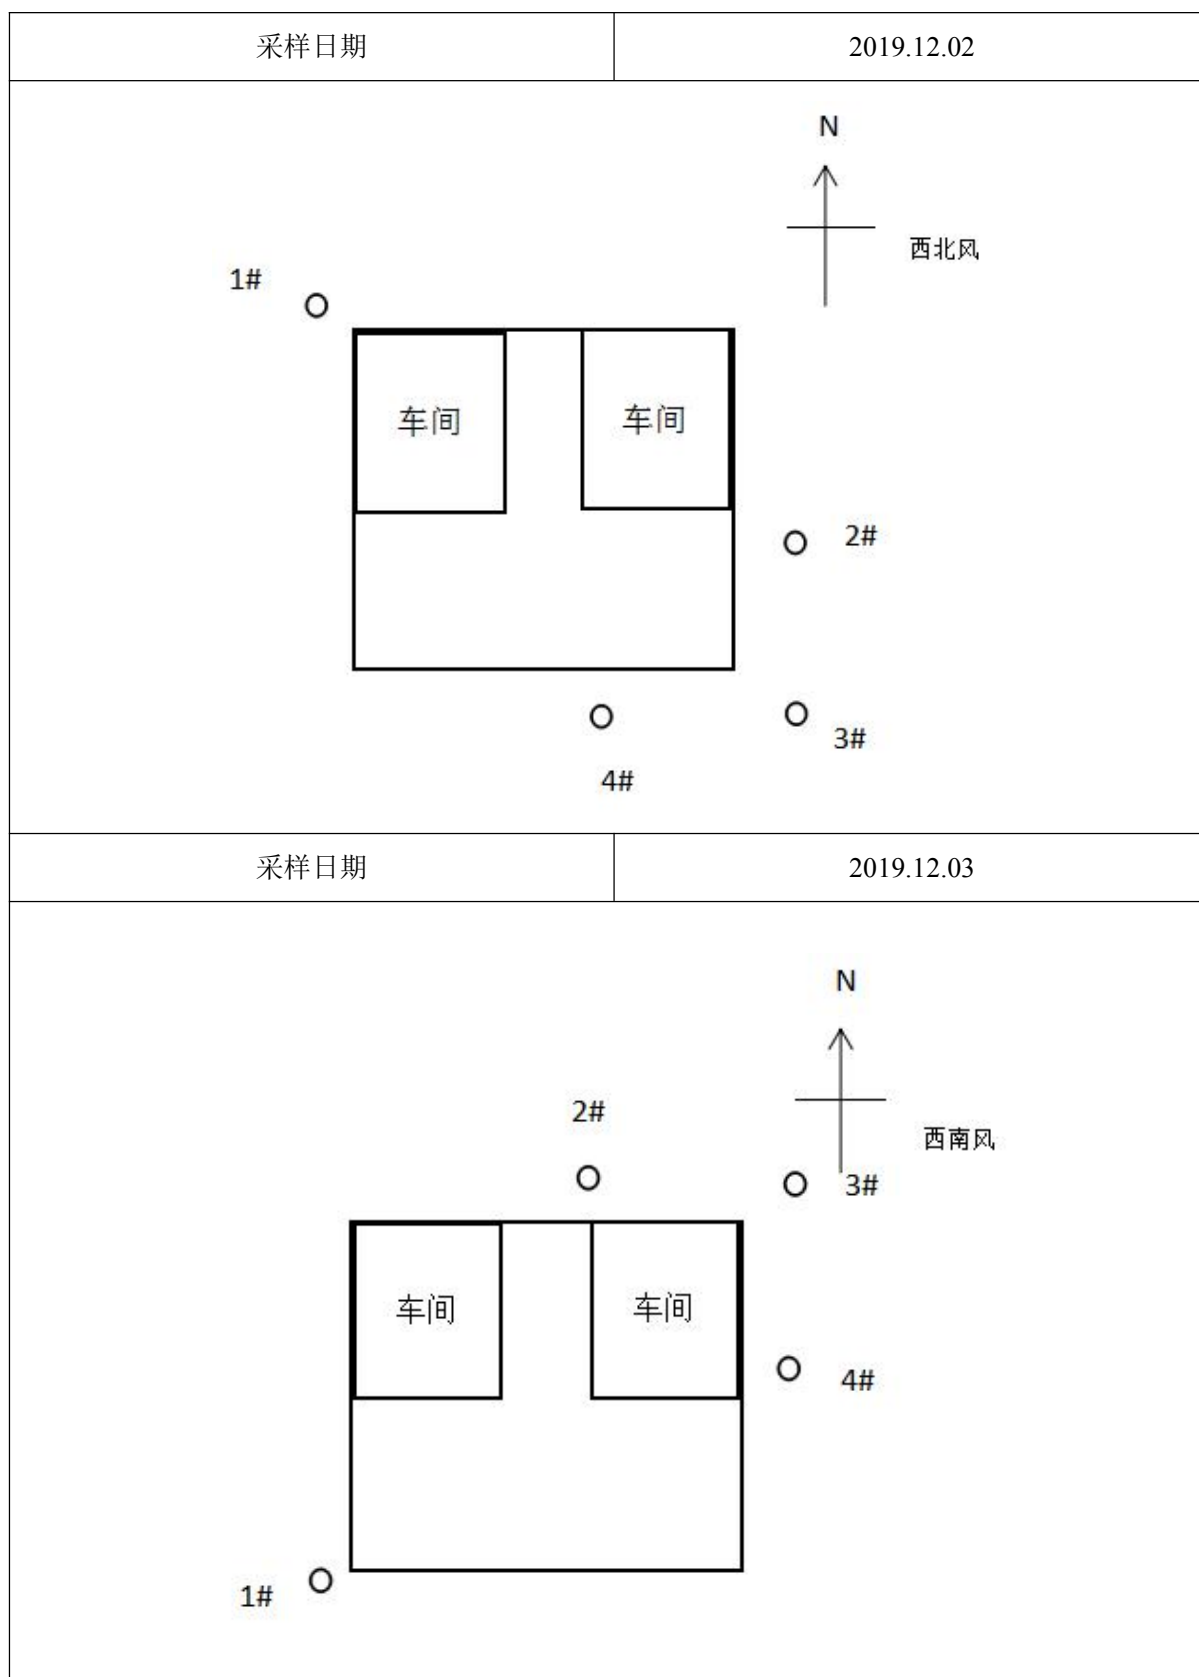

本检测报告包括：封面、正文、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。




（四）工业企业厂界环境噪声检测结果

表 4-1 工业企业厂界环境噪声检测结果

检测日期	点位编号	检测点位	检测结果 Leq dB (A)	
			昼间	夜间
2019.12.02	1#	东厂界外 1m	56.4	44.7
	2#	南厂界外 1m	56.0	41.8
	3#	西厂界外 1m	58.2	46.4
	4#	北厂界外 1m	56.8	43.7
2019.12.03	1#	东厂界外 1m	57.5	45.6
	2#	南厂界外 1m	55.5	45.9
	3#	西厂界外 1m	58.6	44.8
	4#	北厂界外 1m	54.7	47.9

噪声检测点位示意图

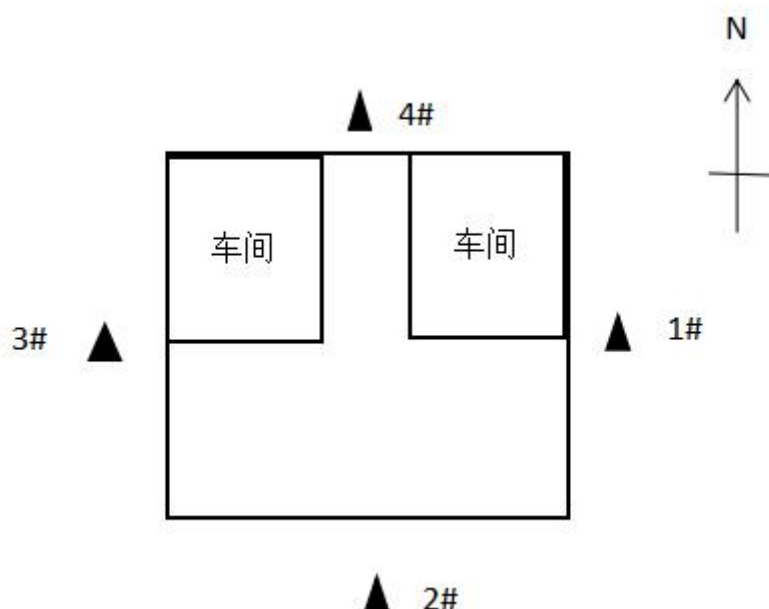



(五) 气象观测数据

表 5-1 气象观测数据表

检测日期	时间	温度 (℃)	湿度 (%RH)	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量	大气压 (kPa)
2019.12.02	08:21	-2.7	46.3	NW	1.7	2	1	102.9
	10:19	1.1	40.1	NW	2.3	1	0	102.6
	13:07	1.7	30.2	NW	2.4	1	0	102.4
	14:15	1.5	26.7	NW	2.1	1	0	102.3
2019.12.03	08:10	2.7	63.5	SW	1.6	1	0	102.8
	09:17	3.2	60.6	SW	1.0	1	0	102.6
	10:24	4.2	55.2	SW	1.9	1	0	102.5
	11:35	5.7	51.0	SW	1.7	1	0	102.4

****报告结束****



附件 1 现场检测小票信息

ZR-3260D型 采样报表 烟土报表VI. 29		ZR-3260D型 采样报表 烟土报表VI. 29		ZR-3260D型 采样报表 烟土报表VI. 29	
仪器编号: 3260D18094518 文件号: 001196 采样时间: 2019-12-02 08:54 采样地点:		仪器编号: 3260D18094518 文件号: 001197 采样时间: 2019-12-02 09:25 采样地点:		仪器编号: 3260D18094518 文件号: 001200 采样时间: 2019-12-02 10:14 采样地点:	
样品编号: 00000000		样品编号: 00000000		样品编号: 00000000	
平均动压:	368 Pa	平均动压:	365 Pa	平均动压:	367 Pa
平均静压:	0.33 kPa	平均静压:	0.32 kPa	平均静压:	0.32 kPa
平均流速:	19.7 m/s	平均流速:	19.6 m/s	平均流速:	19.7 m/s
平均烟温:	5.1 °C	平均烟温:	5.5 °C	平均烟温:	6.8 °C
大气压:	102.9 kPa	大气压:	102.8 kPa	大气压:	102.8 kPa
烟道截面:	0.1257 m ²	烟道截面:	0.1257 m ²	烟道截面:	0.1257 m ²
含湿量:	0.91 %	含湿量:	0.94 %	含湿量:	0.92 %
跟踪率:	1.00	跟踪率:	1.00	跟踪率:	1.00
工况体积:	1003.4 L	工况体积:	1010.8 L	工况体积:	1010.5 L
标况体积:	1003.5 NL	标况体积:	1009.0 NL	标况体积:	1003.2 NL
烟气流量:	8912 m ³ /h	烟气流量:	8867 m ³ /h	烟气流量:	8912 m ³ /h
标干流量:	8831 m ³ /h	标干流量:	8767 m ³ /h	标干流量:	8766 m ³ /h
www.zr yq. cn Tel : 400-087-2012		www.zr yq. cn Tel : 400-087-2012		www.zr yq. cn Tel : 400-087-2012	



ZR-32600型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001028
采样时间:2019-12-03 08:30
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压: 353 Pa
平均静压: 0.29 kPa
平均流速: 19.4 m/s
平均烟温: 7.6 °C
大气压: 102.6 kPa
烟道截面: 0.1257 m²
含湿量: 1.90 %
工况体积: 1016.8 L
标况体积: 1004.2 NL
烟气流量: 8772 m³/h
标干流量: 8498 m³/h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001029
采样时间:2019-12-03 08:57
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压: 369 Pa
平均静压: 0.29 kPa
平均流速: 19.9 m/s
平均烟温: 8.7 °C
大气压: 102.5 kPa
烟道截面: 0.1257 m²
含湿量: 2.03 %
工况体积: 1023.2 L
标况体积: 1006.1 NL
烟气流量: 8998 m³/h
标干流量: 8668 m³/h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001030
采样时间:2019-12-03 09:24
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压: 377 Pa
平均静压: 0.25 kPa
平均流速: 20.1 m/s
平均烟温: 9.1 °C
大气压: 102.5 kPa
烟道截面: 0.1257 m²
含湿量: 2.08 %
工况体积: 1066.8 L
标况体积: 1047.9 NL
烟气流量: 9134 m³/h
标干流量: 8736 m³/h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012



ZR-32600型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001018
采样时间:2019-12-02 13:44
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	679 Pa
平均静压:	-2.78 kPa
平均流速:	27.4 m/s
平均烟温:	6.9 °C
大气压:	102.9 kPa
烟道截面:	0.0177 m ²
含湿量:	2.11 %
工况体积:	388.9 L
标况体积:	373.2 NL
烟气流量:	1743 m ³ /h
标干流量:	1644 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001024
采样时间:2019-12-02 15:30
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	613 Pa
平均静压:	-2.76 kPa
平均流速:	26.7 m/s
平均烟温:	7.9 °C
大气压:	102.5 kPa
烟道截面:	0.0177 m ²
含湿量:	1.93 %
工况体积:	362.2 L
标况体积:	347.4 NL
烟气流量:	1700 m ³ /h
标干流量:	1597 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001021
采样时间:2019-12-02 14:15
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	658 Pa
平均静压:	-2.77 kPa
平均流速:	26.9 m/s
平均烟温:	7.6 °C
大气压:	102.6 kPa
烟道截面:	0.0177 m ²
含湿量:	1.88 %
工况体积:	366.1 L
标况体积:	351.5 NL
烟气流量:	1718 m ³ /h
标干流量:	1616 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400-087-2012



ZR-32600型 采样报表

烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001040
采样时间:2019-12-03 15:30
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	678	Pa
平均静压:	-2.76	kPa
平均流速:	27.3	m/s
平均烟温:	6.2	℃
大气压:	102.8	kPa
烟道截面:	0.0177	m ²
含湿量:	2.14	%
工况体积:	368.2	L
标况体积:	355.5	NL
烟气流量:	1740	m ³ /h
标干流量:	1643	m ³ /h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表

烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001045
采样时间:2019-12-03 16:50
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	663	Pa
平均静压:	-2.83	kPa
平均流速:	27.0	m/s
平均烟温:	6.0	℃
大气压:	102.7	kPa
烟道截面:	0.0177	m ²
含湿量:	2.11	%
工况体积:	357.1	L
标况体积:	345.0	NL
烟气流量:	1720	m ³ /h
标干流量:	1626	m ³ /h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表

烟尘报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001046
采样时间:2019-12-03 17:01
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	651	Pa
平均静压:	-2.73	kPa
平均流速:	26.8	m/s
平均烟温:	6.2	℃
大气压:	102.8	kPa
烟道截面:	0.0177	m ²
含湿量:	2.04	%
工况体积:	360.3	L
标况体积:	347.8	NL
烟气流量:	1705	m ³ /h
标干流量:	1611	m ³ /h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012



ZR-32600型 采样报表
烟生报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001019
采样时间:2019-12-02 13:55
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	136 Pa
平均静压:	0.02 kPa
平均流速:	12.2 m/s
平均烟温:	10.8 °C
大气压:	102.5 kPa
烟道截面:	0.0079 m ²
含湿量:	2.02 %
工况体积:	366.2 L
标况体积:	356.3 NL
烟气流量:	346 m ³ /h
标干流量:	330 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表
烟生报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001025
采样时间:2019-12-02 15:40
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	129 Pa
平均静压:	0.08 kPa
平均流速:	11.8 m/s
平均烟温:	11.3 °C
大气压:	102.5 kPa
烟道截面:	0.0079 m ²
含湿量:	1.94 %
工况体积:	358.6 L
标况体积:	348.6 NL
烟气流量:	336 m ³ /h
标干流量:	320 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表
烟生报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001020
采样时间:2019-12-02 14:05
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	131 Pa
平均静压:	0.08 kPa
平均流速:	12.0 m/s
平均烟温:	11.6 °C
大气压:	102.6 kPa
烟道截面:	0.0079 m ²
含湿量:	1.99 %
工况体积:	360.3 L
标况体积:	349.9 NL
烟气流量:	340 m ³ /h
标干流量:	324 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400-087-2012



ZR-3260D型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260D18094398
文件号: 001041
采样时间:2019-12-03 15:40
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	130 Pa
平均静压:	0.03 kPa
平均流速:	11.8 m/s
平均烟温:	8.8 °C
大气压:	102.4 kPa
烟道截面:	0.0079 m ²
含湿量:	2.07 %
工况体积:	363.3 L
标况体积:	357.2 NL
烟气流量:	337 m ³ /h
标干流量:	324 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400-087-2012

ZR-3260D型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260D18094398
文件号: 001044
采样时间:2019-12-03 16:40
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	126 Pa
平均静压:	0.01 kPa
平均流速:	11.7 m/s
平均烟温:	8.1 °C
大气压:	102.4 kPa
烟道截面:	0.0079 m ²
含湿量:	2.04 %
工况体积:	357.9 L
标况体积:	352.7 NL
烟气流量:	331 m ³ /h
标干流量:	320 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400 087-2012

ZR-3260D型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号:3260D18094398
文件号: 001047
采样时间:2019-12-03 17:11
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	118 Pa
平均静压:	0.03 kPa
平均流速:	11.3 m/s
平均烟温:	7.7 °C
大气压:	102.8 kPa
烟道截面:	0.0079 m ²
含湿量:	2.01 %
工况体积:	350.9 L
标况体积:	346.3 NL
烟气流量:	320 m ³ /h
标干流量:	310 m ³ /h

www.zryq.cn
Tel : 400-087-2012



ZR-32600型 采样报表
烟生报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001017
采样时间:2019-12-02 13:18
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压: 115 Pa
平均静压: 0.04 kPa
平均流速: 10.9 m/s
平均烟温: 13.4 °C
大气压: 102.6 kPa
烟道截面: 0.0707 m²
含湿量: 1.88 %
工况体积: 1061.1 L
标况体积: 1017.7 NL
烟气流量: 2771 m³/h
标干流量: 2608 m³/h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表
烟生报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001022
采样时间:2019-12-02 14:25
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压: 107 Pa
平均静压: 0.07 kPa
平均流速: 10.8 m/s
平均烟温: 13.1 °C
大气压: 102.6 kPa
烟道截面: 0.0707 m²
含湿量: 1.86 %
工况体积: 1147.7 L
标况体积: 1108.4 NL
烟气流量: 2758 m³/h
标干流量: 2612 m³/h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012

ZR-32600型 采样报表
烟生报表V1.29

仪器编号:3260018094398
文件号: 001023
采样时间:2019-12-02 14:12
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压: 102 Pa
平均静压: 0.08 kPa
平均流速: 10.6 m/s
平均烟温: 12.8 °C
大气压: 102.5 kPa
烟道截面: 0.0707 m²
含湿量: 1.90 %
工况体积: 1055.9 L
标况体积: 1019.5 NL
烟气流量: 2692 m³/h
标干流量: 2552 m³/h

www.zryq.cn

Tel : 400-087-2012



ZR-3260D型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号: 3260D18094398
文件号: 001042
采样时间: 2019-12-03 15:50
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	101	Pa
平均静压:	0.03	kPa
平均流速:	10.5	m/s
平均烟温:	11.9	℃
大气压:	102.4	kPa
烟道截面:	0.0707	m ²
含湿量:	1.97	%
工况体积:	1056.8	L
标况体积:	1025.7	NL
烟气流量:	2674	m ³ /h
标干流量:	2545	m ³ /h

www.zr-yq.cn
Tel: 400-087-2012

ZR-3260D型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号: 3260D18094398
文件号: 001043
采样时间: 2019-12-03 16:15
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	106	Pa
平均静压:	0.01	kPa
平均流速:	11.8	m/s
平均烟温:	11.6	℃
大气压:	102.4	kPa
烟道截面:	0.0707	m ²
含湿量:	2.00	%
工况体积:	1051.2	L
标况体积:	1021.3	NL
烟气流量:	2738	m ³ /h
标干流量:	2609	m ³ /h

www.zr-yq.cn
Tel: 400-087-2012

ZR-3260D型 采样报表
烟尘报表V1.29

仪器编号: 3260D18094398
文件号: 001048
采样时间: 2019-12-03 17:23
采样地点:

样品编号: 00000000

平均动压:	104	Pa
平均静压:	0.01	kPa
平均流速:	10.7	m/s
平均烟温:	11.1	℃
大气压:	102.7	kPa
烟道截面:	0.0707	m ²
含湿量:	1.91	%
工况体积:	1053.2	L
标况体积:	1025.1	NL
烟气流量:	2710	m ³ /h
标干流量:	2587	m ³ /h

www.zr-yq.cn
Tel: 400-087-2012



ZR-3260D型 采样报表 烟生报表V1.29		ZR-3260D型 采样报表 烟生报表V1.29		ZR-3260D型 采样报表 烟生报表V1.29	
仪器编号:3260018094518 文件号: 001195 采样时间:2019-12-02 08:40 采样地点:		仪器编号:3260018094518 文件号: 001198 采样时间:2019-12-02 09:57 采样地点:		仪器编号:3260018094518 文件号: 001199 采样时间:2019-12-02 10:05 采样地点:	
样品编号: 00000000		样品编号: 00000000		样品编号: 00000000	
平均动压:	375 Pa	平均动压:	351 Pa	平均动压:	370 Pa
平均静压:	-0.54 kPa	平均静压:	-0.51 kPa	平均静压:	-0.51 kPa
平均流速:	19.8 m/s	平均流速:	19.1 m/s	平均流速:	19.8 m/s
平均烟温:	2.6 °C	平均烟温:	4.1 °C	平均烟温:	4.4 °C
大气压:	102.9 kPa	大气压:	102.8 kPa	大气压:	102.8 kPa
烟道截面:	0.1257 m ²	烟道截面:	0.1257 m ²	烟道截面:	0.1257 m ²
含湿量:	0.74 %	含湿量:	0.72 %	含湿量:	0.74 %
跟踪率:	0.99	跟踪率:	0.99	跟踪率:	0.99
工况体积:	333.7 L	工况体积:	335.3 L	工况体积:	334.2 L
标况体积:	334.1 NL	标况体积:	333.6 NL	标况体积:	332.1 NL
烟气流量:	8953 m ³ /h	烟气流量:	8641 m ³ /h	烟气流量:	8953 m ³ /h
标干流量:	8897 m ³ /h	标干流量:	8534 m ³ /h	标干流量:	8830 m ³ /h
www.zryq.cn Tel : 400-087-2012		www.zryq.cn Tel : 400-087-2012		www.zryq.cn Tel : 400-087-2012	



***** 烟尘采样报表 *****

版本: v8.01

日期: 2019/12/03 08:37

01. 文件号: 101431 [烟尘]
02. 工况体积: 410.0 L
03. 标况体积: 395.2 NdL
04. 标干流量: 8352 Ndm³/h
05. 截面积: 0.126 m²
06. 烟气流速: 8709 m³/h
07. 烟气温度: 6.9 °C
08. 大气压: 102.50 kPa
09. 含湿量: 2.3 %
10. 平均静压: -0.53 kPa
11. 平均动压: 344 Pa
12. 平均流速: 19.20 m/s

***** 烟尘采样报表 *****

版本: v8.01

日期: 2019/12/03 09:04

01. 文件号: 101432 [烟尘]
02. 工况体积: 422.3 L
03. 标况体积: 406.7 NdL
04. 标干流量: 8366 Ndm³/h
05. 截面积: 0.126 m²
06. 烟气流速: 8745 m³/h
07. 烟气温度: 7.1 °C
08. 大气压: 102.43 kPa
09. 含湿量: 2.2 %
10. 平均静压: -0.50 kPa
11. 平均动压: 347 Pa
12. 平均流速: 19.26 m/s

***** 烟尘采样报表 *****

版本: v8.01

日期: 2019/12/03 09:28

01. 文件号: 101433 [烟尘]
02. 工况体积: 385.5 L
03. 标况体积: 371.5 NdL
04. 标干流量: 8439 Ndm³/h
05. 截面积: 0.126 m²
06. 烟气流速: 8795 m³/h
07. 烟气温度: 7.2 °C
08. 大气压: 102.41 kPa
09. 含湿量: 2.1 %
10. 平均静压: -0.49 kPa
11. 平均动压: 350 Pa
12. 平均流速: 19.39 m/s

附件 2 现场检测照片



图 1 噪声采样照片



图 2 上料、搅拌工序排气筒出口采样照片

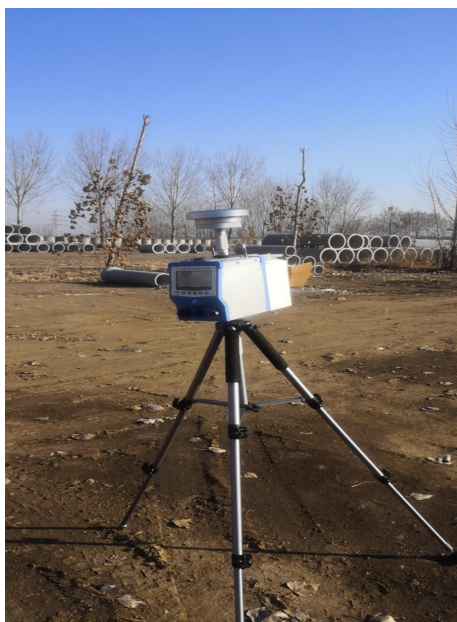


图 3 无组织采样照片

检测报告说明

1. 报告无  章、报告专用章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无审批签发者签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 复制本报告必须加盖报告专用章有效。

山东九盛检测科技有限公司

地址：淄博市张店区华光路 8 号金桥铭座 4 楼

电话：0533-3187337

邮政编码：255000

联系部门：综合部