



20140624042  
20140008671



(2014)国认监证字(227)号




检测  
CNAS L0653

报告编号:公沪检168317

# 检验报告

样品名称	防盗卷帘门
型号规格	FDJLM-JBX-II
受检单位	杭州百兴门业有限公司
检验类别	委托检验



国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)  
公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

# 检验报告

共 4 页第 1 页

样品名称	防盗卷帘门		检验类别	委托检验
型号规格	FDJLM-JBX-II		商标	-
委托单位	杭州百兴门业有限公司			
受检单位名称	杭州百兴门业有限公司			
制造单位名称	杭州百兴门业有限公司			
抽样单编号	(-) 字-号			
抽样日期	-	抽样地点	-	
受检批生产日期	-	批号或编号	-	
抽样母体数量	-	抽(送)样数量	-	
检验样品数量	1 樘	样品收到日期	2016年06月27日	
检验依据	1. GA 38-2015 《银行营业场所安全防范要求》 2. 企业技术要求			
检验日期	2016年06月27日 至 2016年06月29日			
检验结论	<p>由杭州百兴门业有限公司委托受检的 FDJLM-JBX-II 型防盗卷帘门样品, 经本中心检测的项目共计 8 项; 所测项目的检测结果符合 GA 38-2015 和企业技术要求中的相关技术要求。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) 签发日期: 2016年7月01日</p>			
受检单位 通讯资料	地址	浙江省杭州市萧山区新街镇双圩村		
	邮政编码	311217	电话	0571-56166888

批准 鲍逸明      审核 戴学嵘      编制或主检 潘 灏  
 签名 鲍逸明      签名 戴学嵘      签名 潘 灏

## 检验报告

共 4 页第 2 页

## 检验结果汇总

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	总体要求	防盗卷帘门作为相对独立的安全防范产品,应与其所在场所的安全门,玻璃门,建筑融为一体。防盗卷帘门不应影响其所在场所的正常业务;如果其所在场所已安装了或正在考虑安装其他安全防范装置,则卷帘门应与这些装置形成共同的防护。	符合	合格
2	导轨	导轨采用 1.5mm 钢板弯折一次成型,通过膨胀螺栓与建筑墙体牢固联系,确保卷帘门活动的顺畅。	符合	合格
3	帘板	帘板是卷帘门门体的重要组成部分,采用壁厚为 0.5mm 的 $\Phi 10$ mm 不锈钢管内穿一根 $\Phi 8$ mm 圆钢,冲压成 105mm $\times$ 135mm 网形状,用厚 1.0mm 的不锈钢板连接成型,在固定的导轨内滑动,帘板嵌入导轨中的深度不小于 70mm。	符合 帘板嵌入导轨深度: 70mm	合格
4	外形	防盗卷帘门外形应整齐美观,装配间隙均匀,控制和调节机构应灵活可靠,紧固部位应牢固无松动。	符合	合格
5	表面处理	防盗卷帘门的零部件表面处理应无涂复层脱落、锈蚀及其它机械损伤,外观应无明显伤痕、气泡、龟裂、变形和污染,电镀件、油漆件应色泽均匀。	符合	合格
6	门体开启灵活性	门体在导轨内运行应平稳,顺畅,无碰撞冲击现象。	符合	合格
7	功能检查	关门锁闭后,可断开卷帘门电机的电源;正常开锁后,卷帘门电机恢复正常供电。	符合	合格

# 检验报告

## 检验结果汇总


序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
8	防护要求	银行营业场所与外界相通的出入口应安装防盗安全门，门体强度应不低于 GB 17565-2007 规定的乙级，防盗锁应符合 GA/T73-2015 中 B 级的要求。供客户进出的出入口门体采用其他材质（旋转门、普通玻璃门等）达不到以上标准的，应加装卷帘门，门体上应加装防盗锁。卷帘门门体强度应不低于 GB 17565-2007 规定的乙级，防盗锁应符合 GA/T73-2015 中 B 级的要求。	防破坏性能达到乙级要求； 防盗锁符合 GA/T 73-2015 中 B 级的要求。	合格
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
附注				

# 检验报告


## 检验情况说明

该样品为不锈钢网格防盗卷帘门，由网格门帘、导轨、机械锁等组成。门帘采用壁厚为 0.5mm 的  $\Phi 10$ mm 不锈钢管内穿一根  $\Phi 8$ mm 圆钢，冲压成 105mm  $\times$  135mm 网形状，用厚 1.0mm 的不锈钢连接扣连接成型，导轨采用 1.5mm 厚钢板制成，卷帘门采用经检验合格的由安徽德物机电设备有限公司受检的 FDS-B-I /DW 型金融营业场所机械防盗报警锁(详见公沪检 160045 号检验报告)。

样品  
特性  
状态  
及照  
片

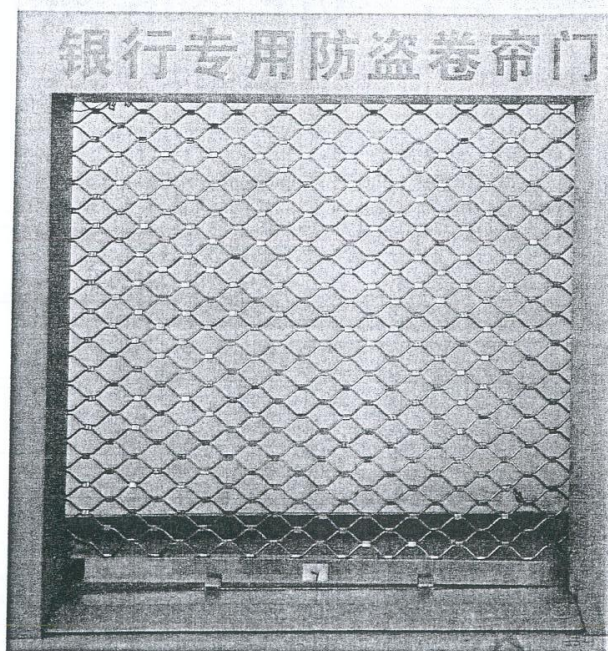

FDJLM-JBX-II 型防盗卷帘门



其他  
说明